






Schnitt A-A

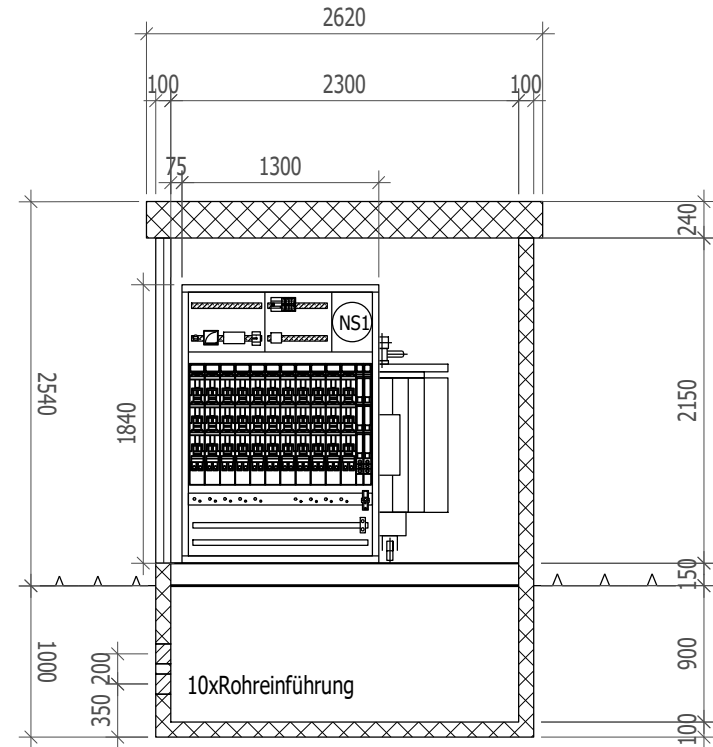

Schnitt B-B

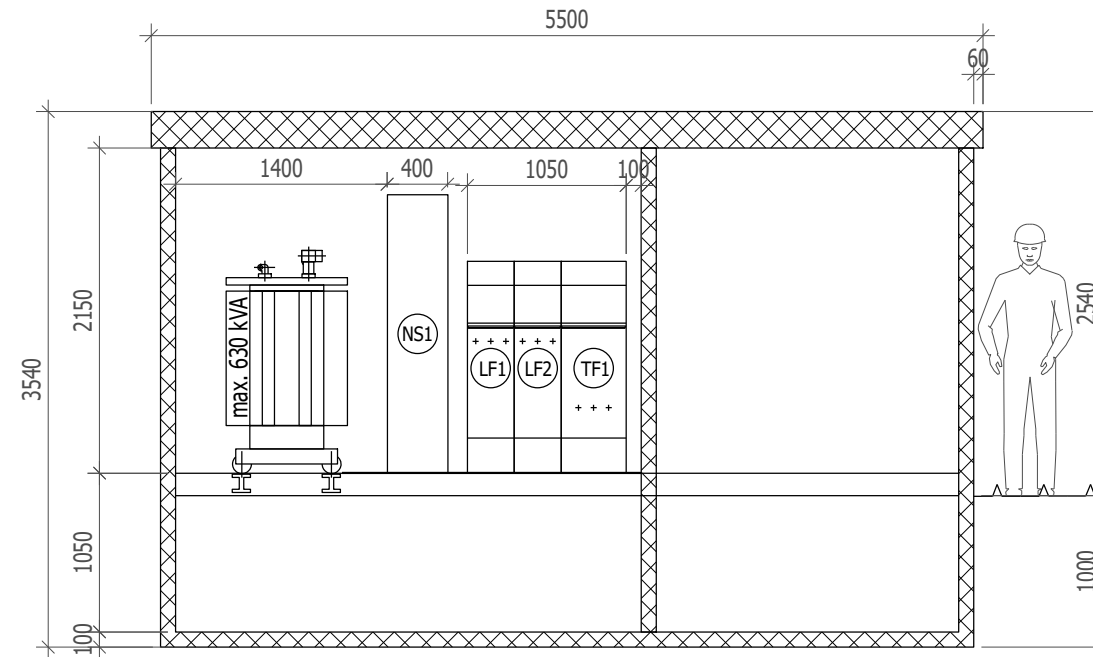

Schnitt C-C

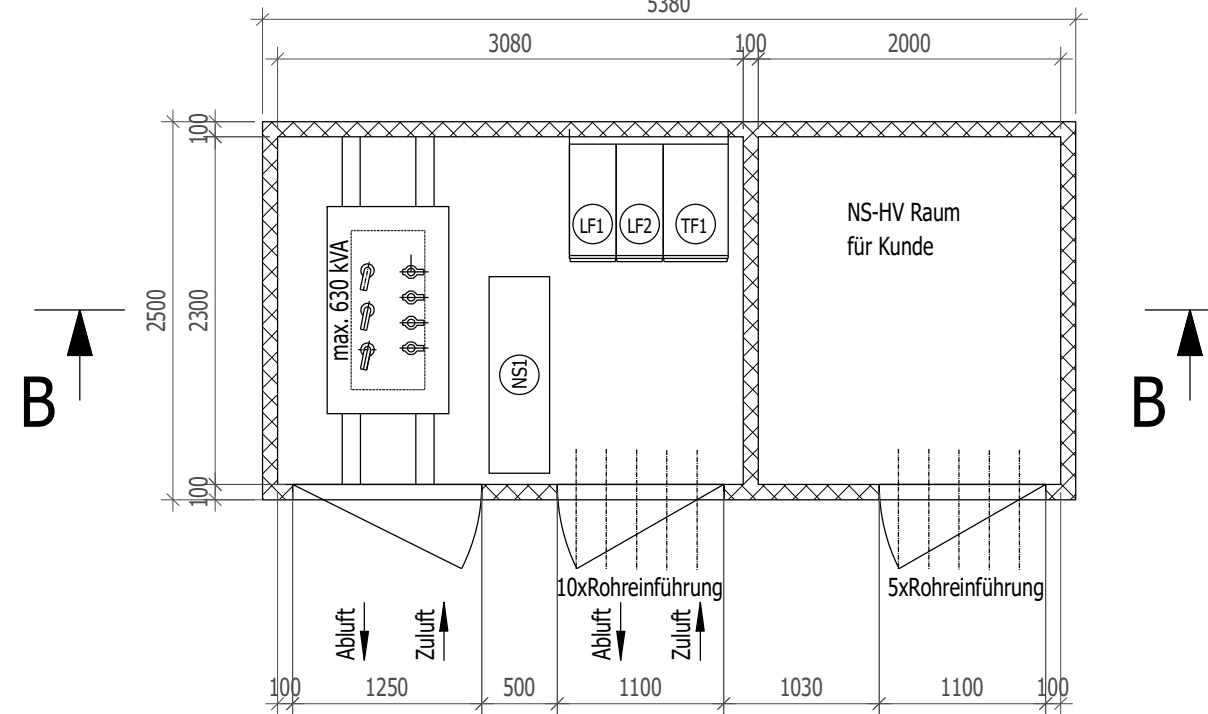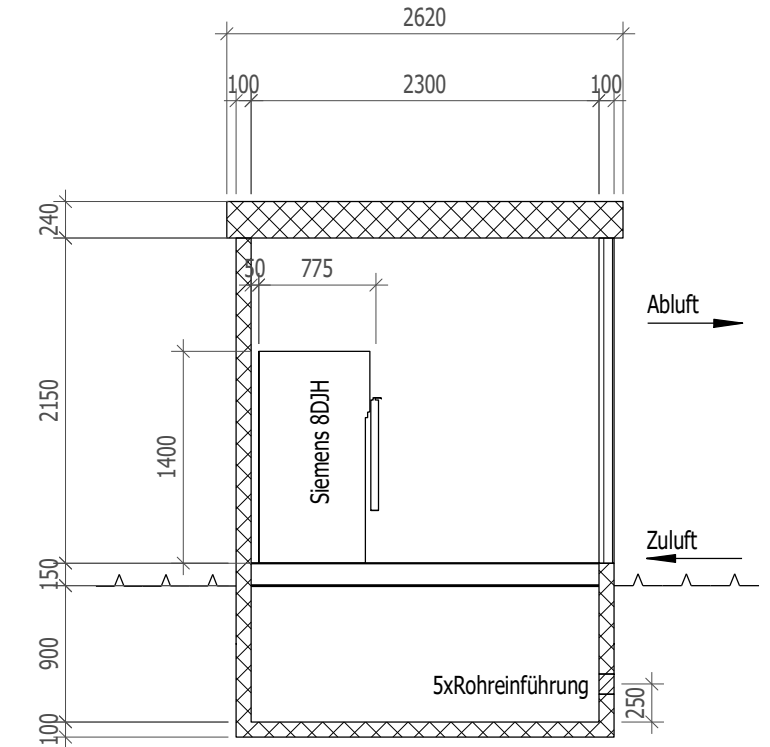

Ausrüstung

- LF1 } MS-Anlage
- LF2 } max. 3-feldrige-
- TF1 } Siemens 8DJH (RRT)

- TR1 } Trafo max. 1000 kVA
- NS1 } max. NSV-12